


Система А2

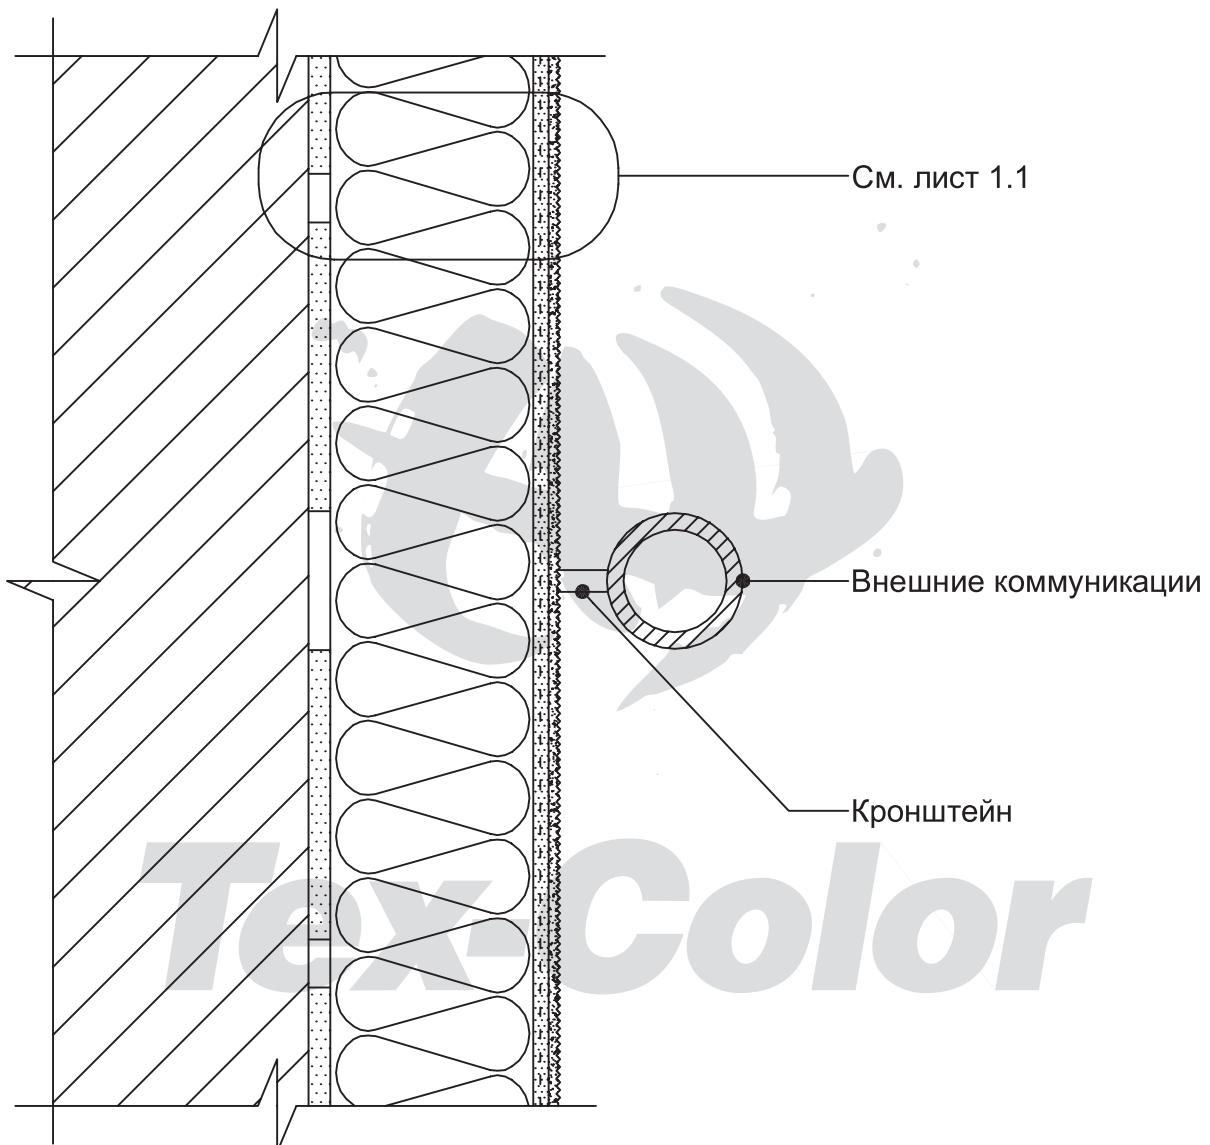

Примечание:

Длину кронштейна выбирать с учётом толщины наружной теплоизоляции.

Примыкание системы к
внешним коммуникациям

Раздел 5

Установка выносных элементов

Лист
5.6

ATP A2 ТК 2006